

Общество с ограниченной ответственностью
Сертификационно-Испытательная Фирма «СеМаК»

Юридический адрес:
105203, Москва, ул. 15-я Парковая, д.5,
этаж 3, офис 301А
ИНН/КПП 7719485396/771901001
ОГРН 1197746047223

Тел. (495) 530-8435
Тел./факс (495) 530-8435

Перечень чертежей для установки
ограничителя предельного груза
(ОПГ – ИП СО69.00.000)

- 1.Тензодатчик типа ось ТО-500 СО69.01.000
- 2.Схема подключения ОПГ-ИП.
- 3.Установка датчиков – 4 шт. согласно чертежу
П – 45.30.00.00 (разрез И-И).
- 4.Установка оправок – 4 шт. (разрез В-В).
5. Оправка для установки датчиков.
- 6.Спецификация П – 45.30.00.00 (поз. № 43, 46).
- 7.Позиция № 43 в сборе, П-71.30.31.00СБ
- 8.Втулка П-71.30.31.01- Сталь 3.
- 9.Втулка Поз. № 46, П-45.30.00.01.

Генеральный директор





А.Д.Бурносов

9200010.6903

119

Спроб. №	Перв. примен.

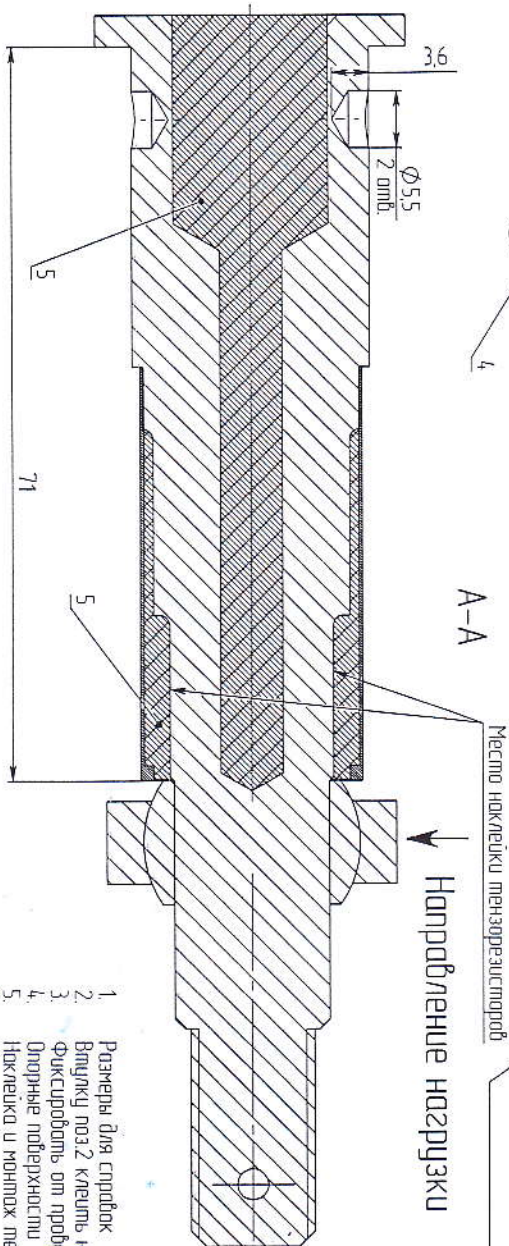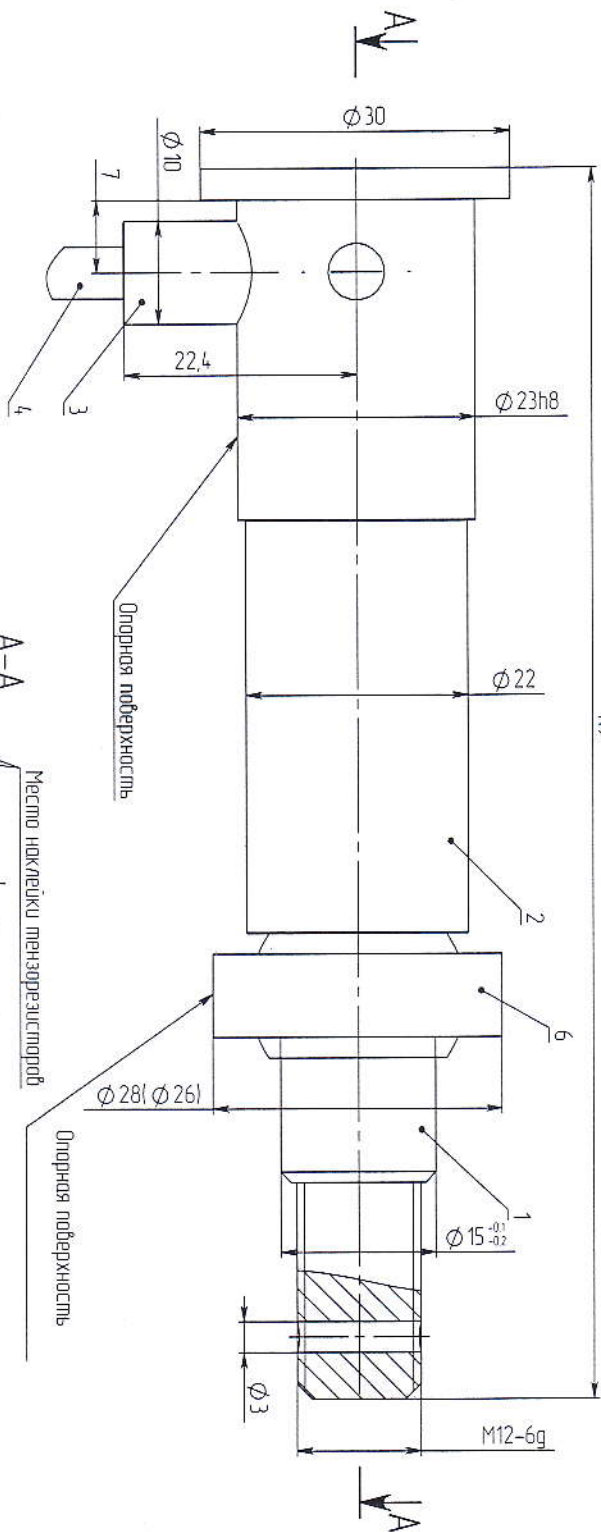

1. Размеры для справок
2. Втулку поз.2 клеить на герметик поз.5
3. Фиксировать от прибора по отв. Ø55.
4. Опорные поверхности Ø23 и Ø28(Ø26) (подшипник ШС15 поз.6)
5. Наклейка и монтаж тензорезисторов по ТИ-1-010, ТИ-1-037
6. Количество и тип тензорезисторов определяются по согласованию с заказчиком


Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СО69.01.000 СБ			
Разработ.	Исполнительская						
Проб.							
Т. констр.							
Нач. КБ				Датчик весоизмерительный тензорезисторный Т0-500 Сборочный чертеж			
Нач. констр.							
Умб.	Выпускает			ООО СИФ "Сетек"			
				Лист	Масса	Масштаб	
				0,22	2:1		
				Лист 1	Листов 1		

Копирован


Формат А3

Рис.1 Схема подключения ОПГ-ИП

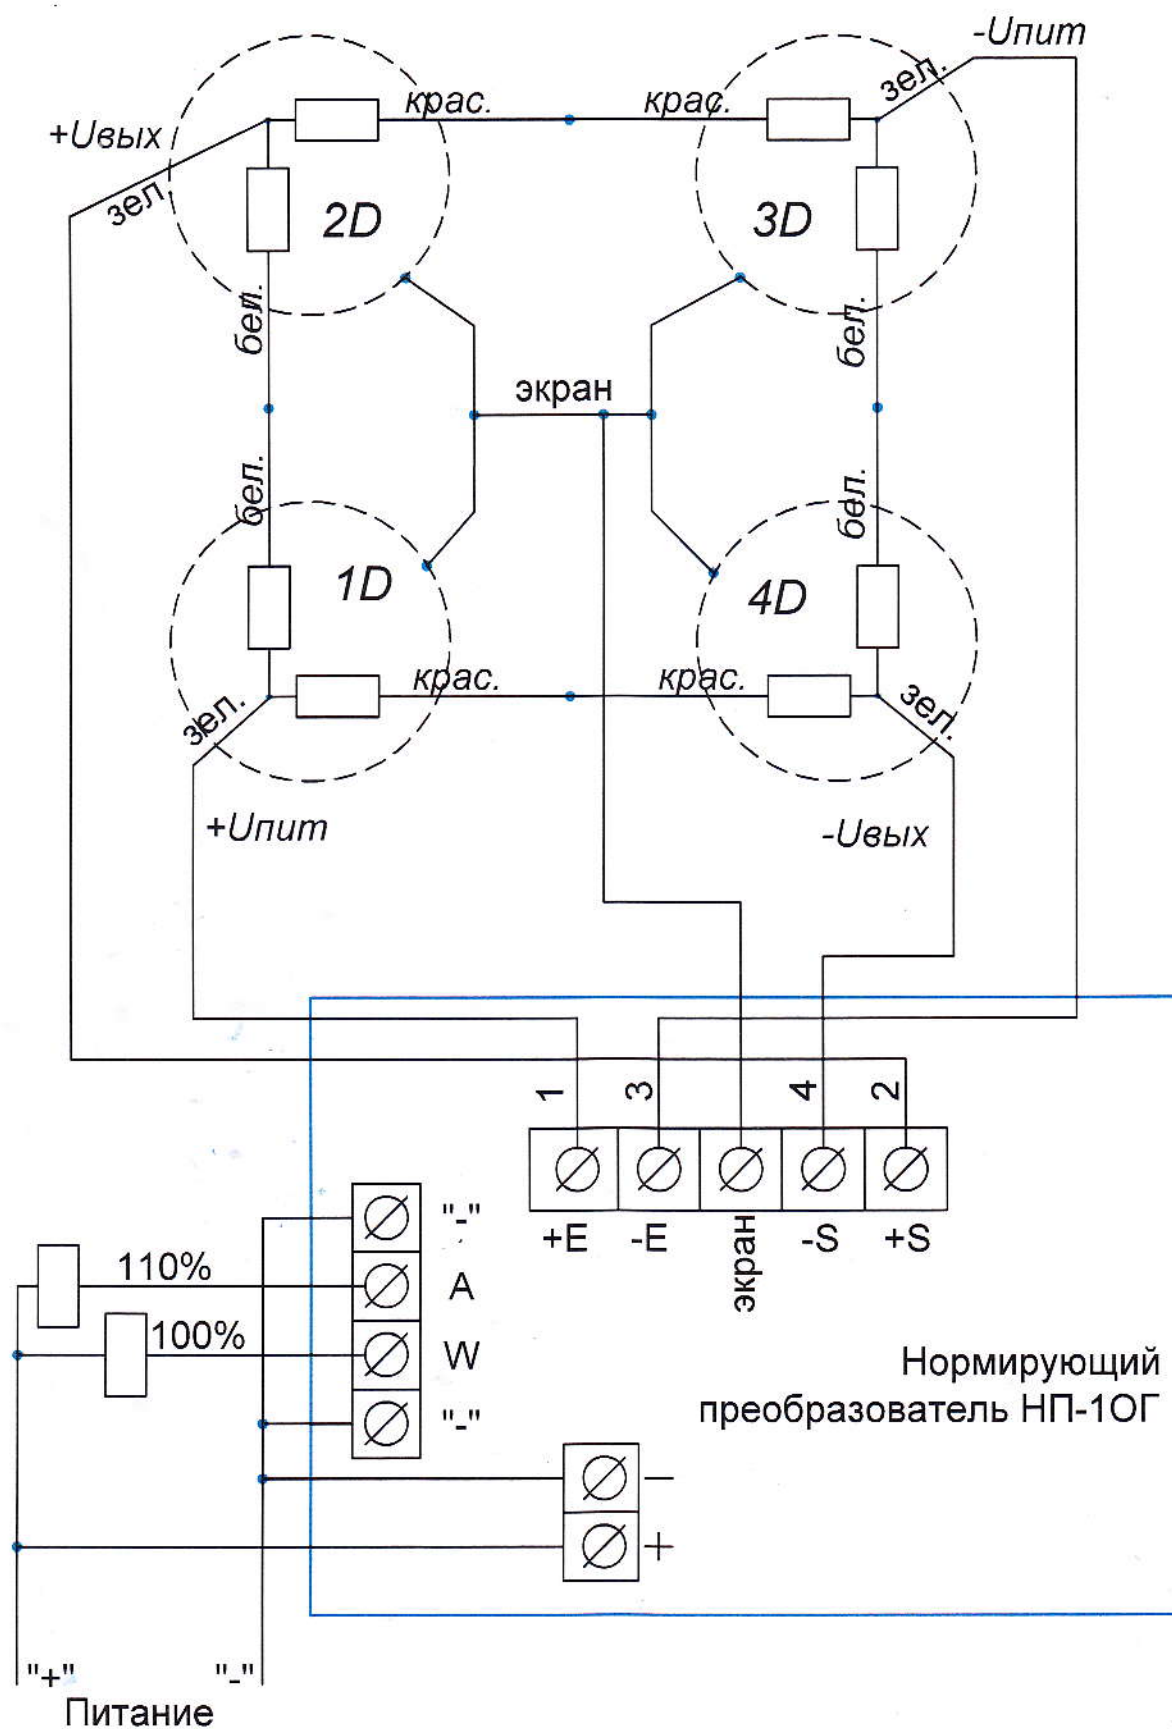

Установка датчиков - 4 шт.


И-И (1:1) (10A)

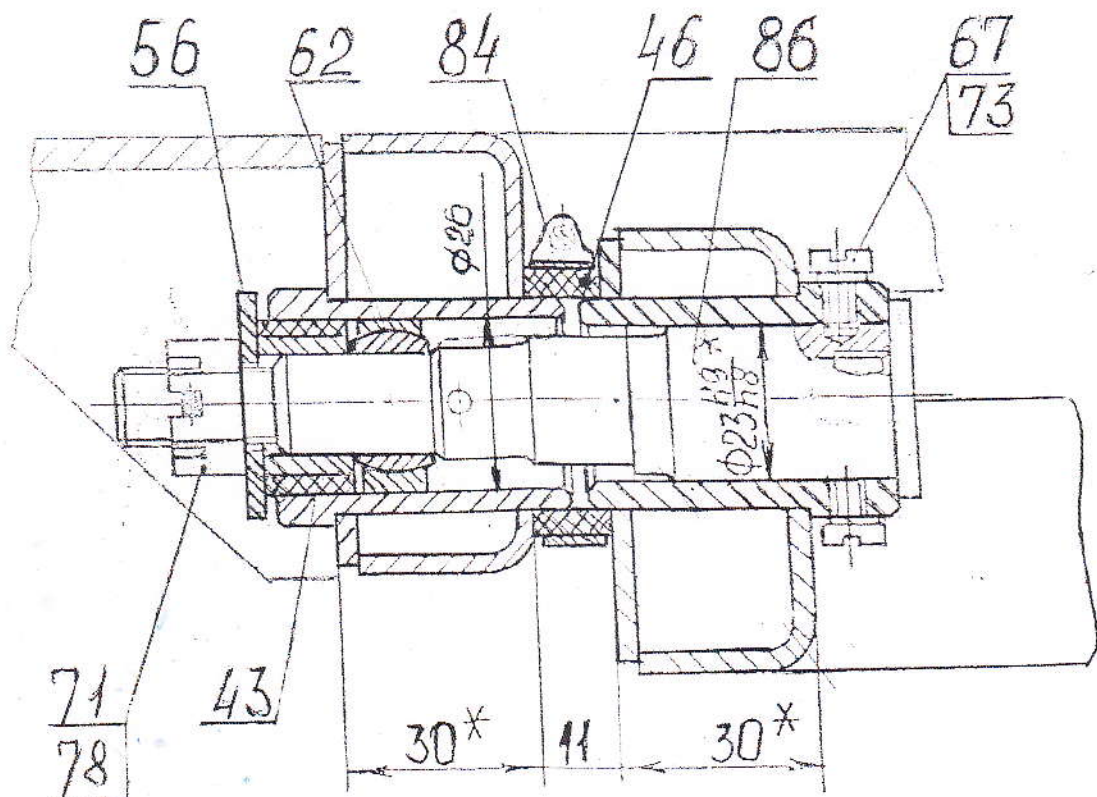

черт. П-45 30.00.00


Установка оправки - 4 шт.

B-B (1:1) O

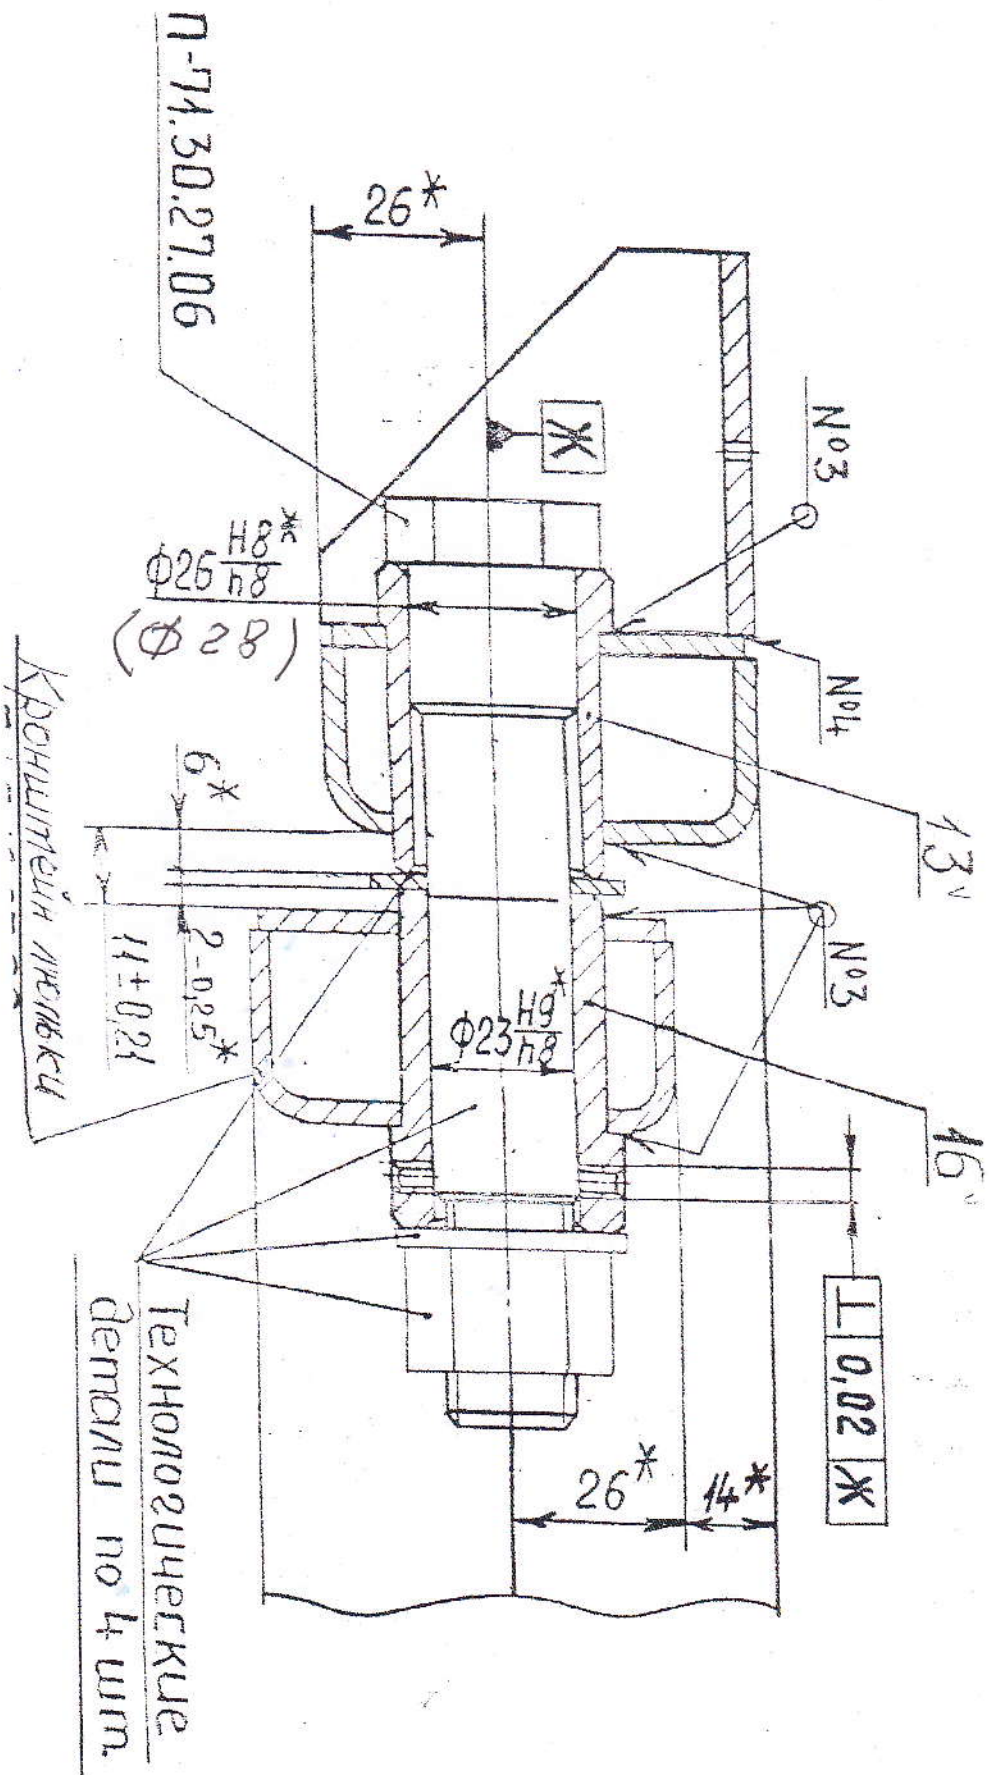

12,5 / (V)

5

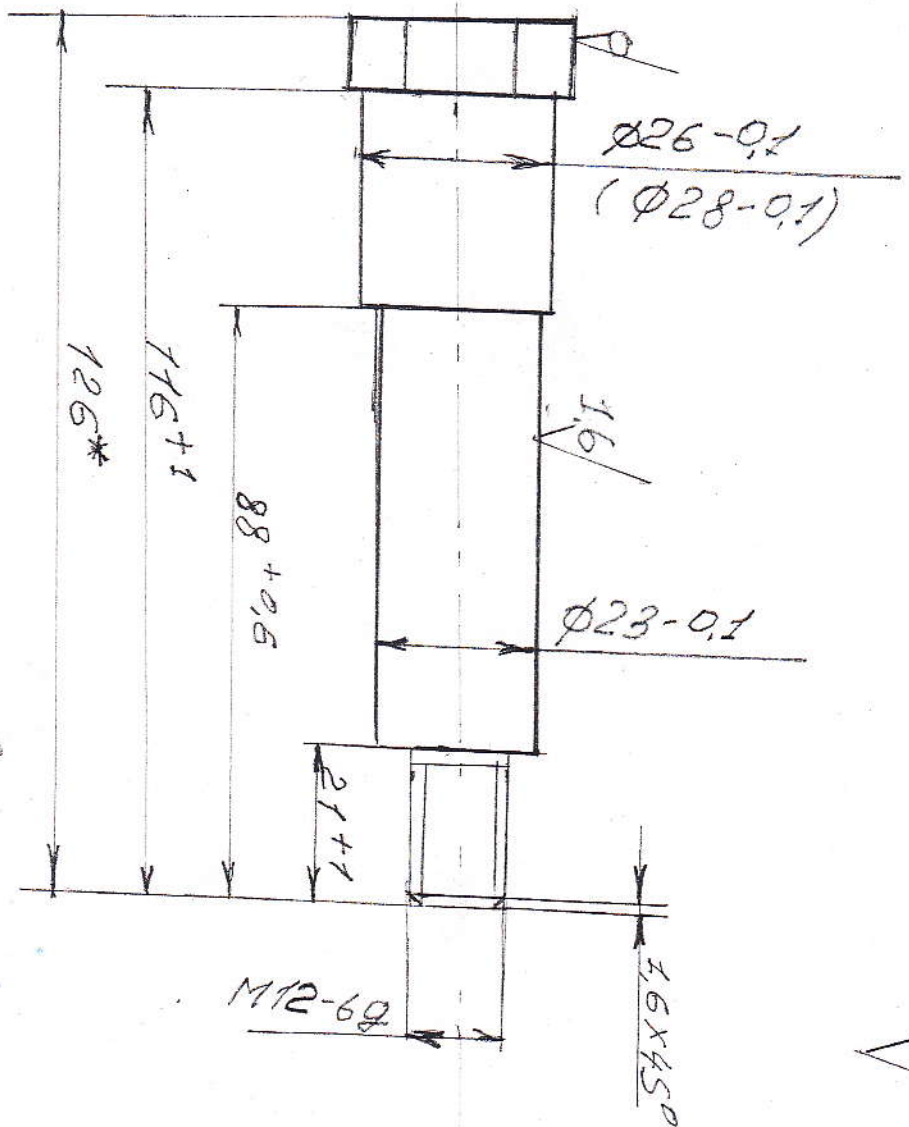

Оправка для установки гатчиков

Шестизрпавник $S=32 \text{ мм}$
Материал Сталь 1635

Кол-во - 4 шт
для паров

Фигура	Зем.	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A49A	39		П-45.16.08.00	Ловитель	2	
A49B	40		П-69.11.09.00	Устройство	1	
				управления		
A49A	41		П-69.11.06.00	Коробка управления	1	
A410B	42		П-45K.16.25.00	Трап	1	
✓ A48A	43		П-71.30.31.00	Втулка	4	

Детали

✓ B48A	46		П-45.30.00.01	Втулка	4	
				Руков МБС ду32		
				L = 11 мм		

A38B	48		П-42.02.46.06	Обшивка	1	
A310A	49		П-42.02.46.07	Настил	1	
A38B	50		П-42.02.46.08	Обшивка	1	
10B	51		-01	Обшивка	1	

A48B	53		П-45K.16.20.01	Обшивка	1	
7B	54		-01	Обшивка	1	
A39B	55		П-43B.16.00.01	Кожух	1	
A48A	56		П-71.30.25.02	Кольцо	4	

Стандартные изделия

7A	60			Ось-12812x30.45.Ц15хр.	2	
				ГОСТ 9650-80		

8A	62			Подшипник ЕШС 15к	4	
				ГОСТ 3635 - 78		

Зам.	Энал.	179.07		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


П-45.30.00.00

6

4

Копировал


Формат А4

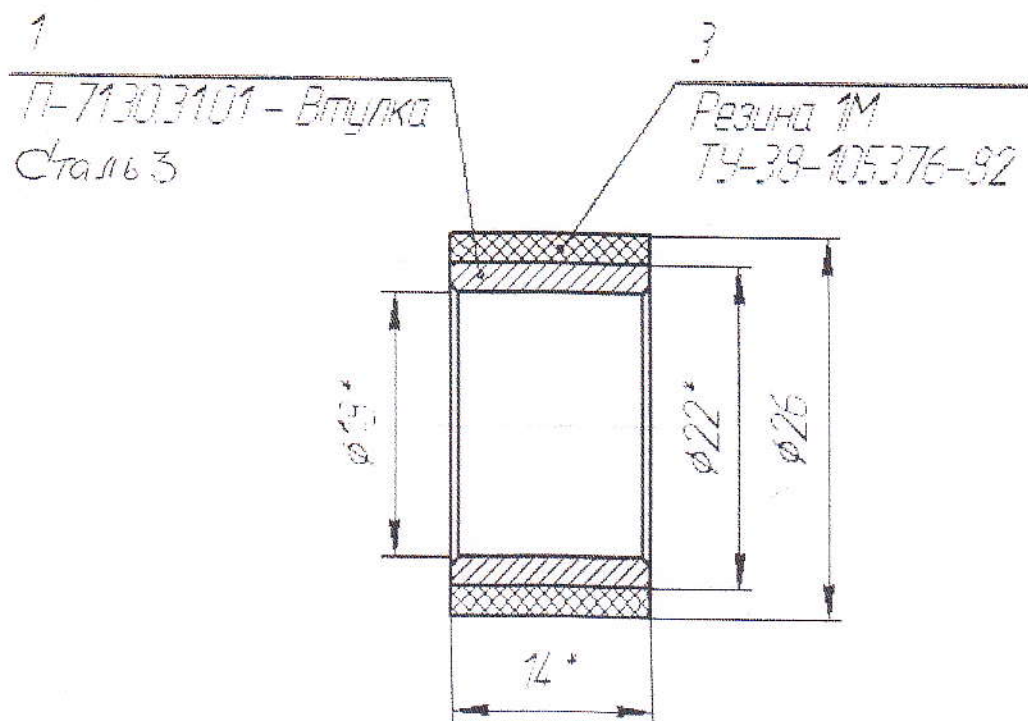

1 *Размеры для справок
 2 Клеймит К на бурке

Поз. 43. В сборе.
 П-71.30.31.00СБ


12,5
✓(✓)

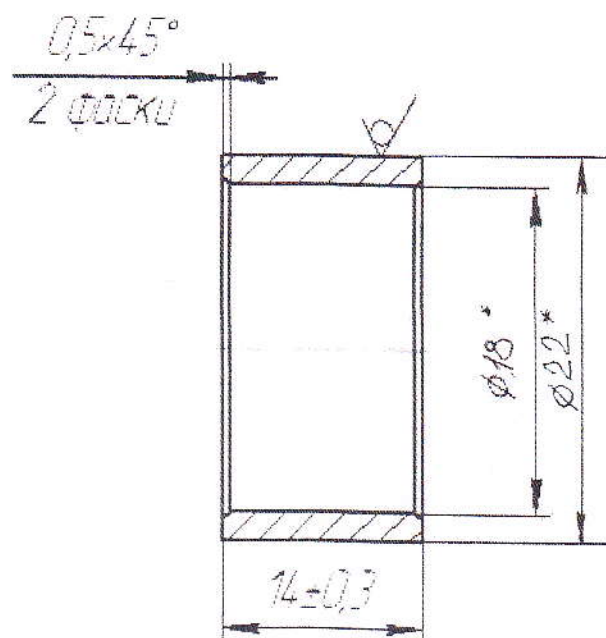

- 1 *Размер для справок
- 2 Клеить К на дырке

П-71.30.31.01 - Втулка - Сталь 3

12,5 ✓

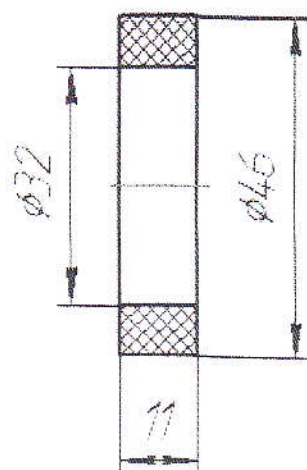

1 Предельные отклонения размеров диаметров Н14, н14,
остальных $\pm \frac{IT14}{2}$

2 Клеить К на бирке

Поз. 46. Втулка - Рукав МБС, d_{y32} , $L=11$ мм
П-45.30.00.01