

Закрытое акционерное общество
Сертификационно-Испытательная Фирма «СеМаК»

Юридический адрес:
105203, Москва, ул. 15-я Парковая, д.5
ИНН/КПП 7712002829/771901001
ОГРН 1027739653501

Тел./факс (495) 290-35-92
Тел./факс (495) 530-84-35
E-Mail: aburnosov@yandex.ru
E-Mail: semaksif@yandex.ru

Перечень чертежей для установки
ограничителя предельного груза
(ОПГ – ИП СО69.00.000)


- 1.Тензодатчик типа ось ТО-500 СО69.01.000
- 2.Схема подключения ОПГ-ИП.
- 3.Установка датчиков – 4 шт. согласно чертежу
П – 45.30.00.00 (разрез И-И).
- 4.Установка оправок – 4 шт. (разрез В-В).
5. Оправка для установки датчиков.
- 6.Спецификация П – 45.30.00.00 (поз. № 43, 46).
- 7.Позиция № 43 в сборе, П-71.30.31.00СБ
- 8.Втулка П-71.30.31.01- Сталь 3.
- 9.Втулка Поз. № 46, П-45.30.00.01.

Генеральный директор



А.Д.Бурносов

Рис.1 Схема подключения ОПГ – ИП

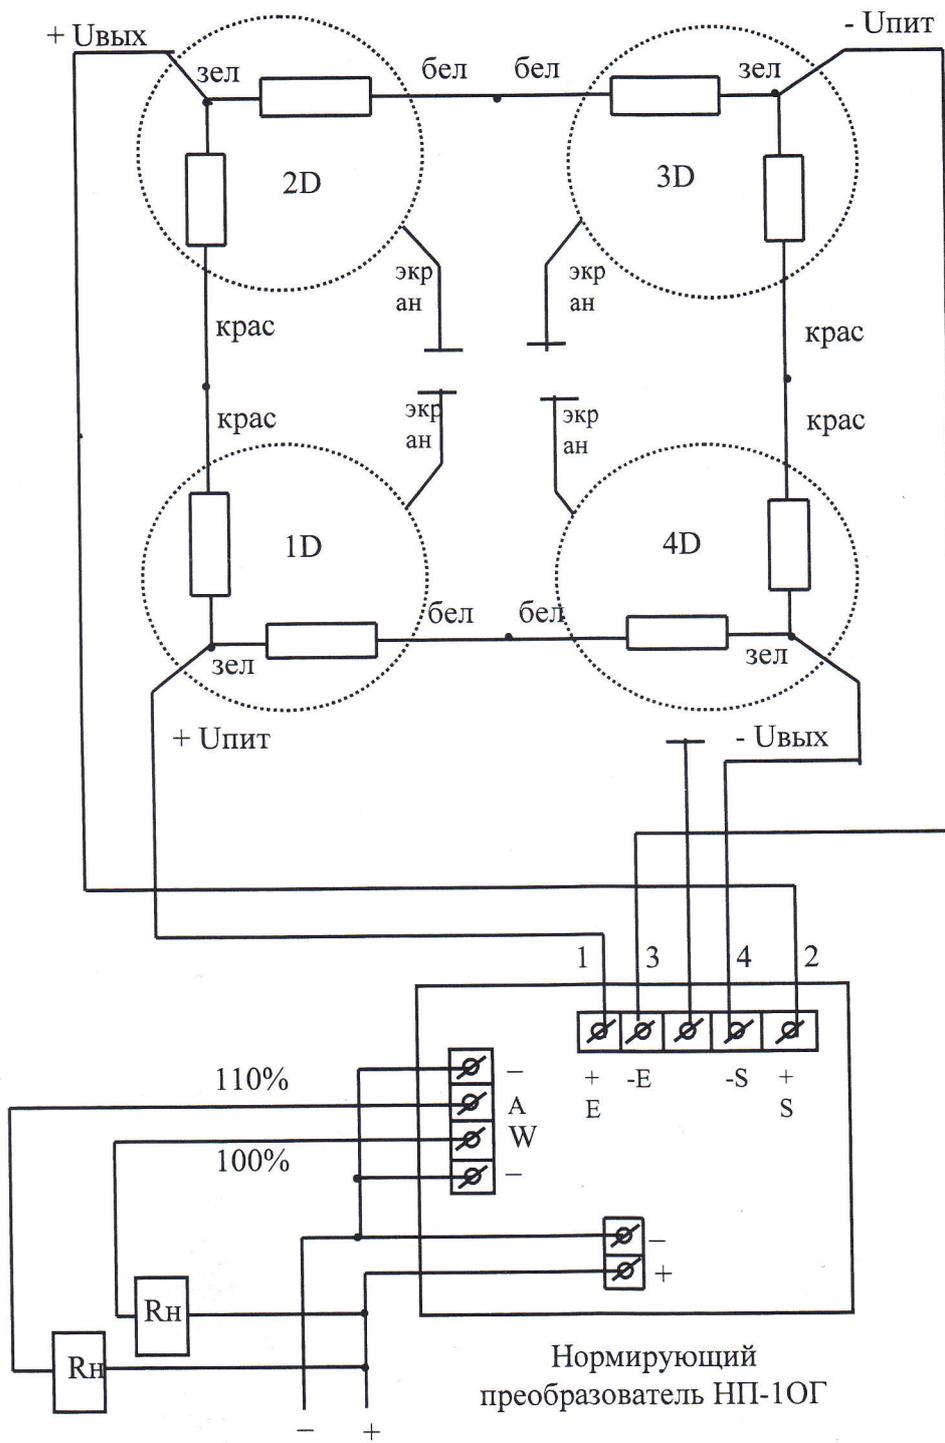


Питание 9-30 В

1D, 2D, 3D, 4D – датчики усилия

Установка датчиков - 4шт.


И-И (1:1) (10А)

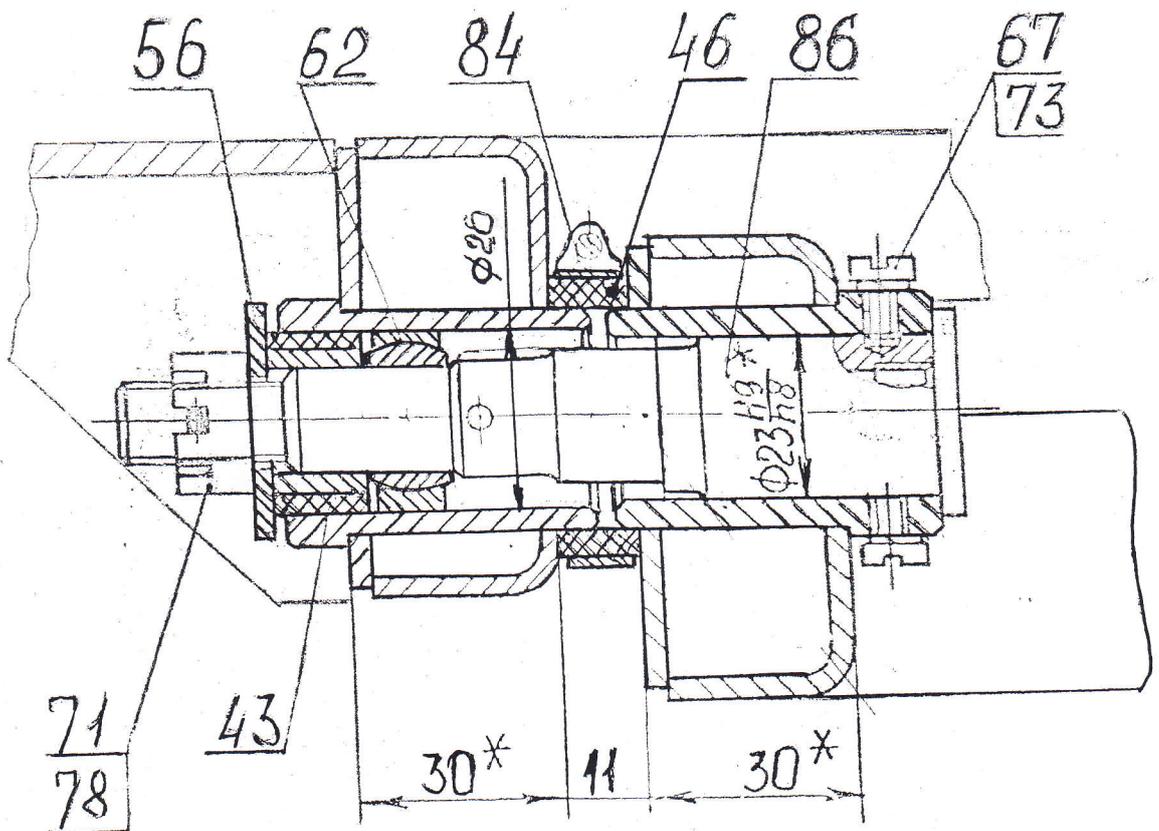


черт. П-45.30.00.00

Установка оправок - 4 шт.

В-В (1:1) Ⓞ

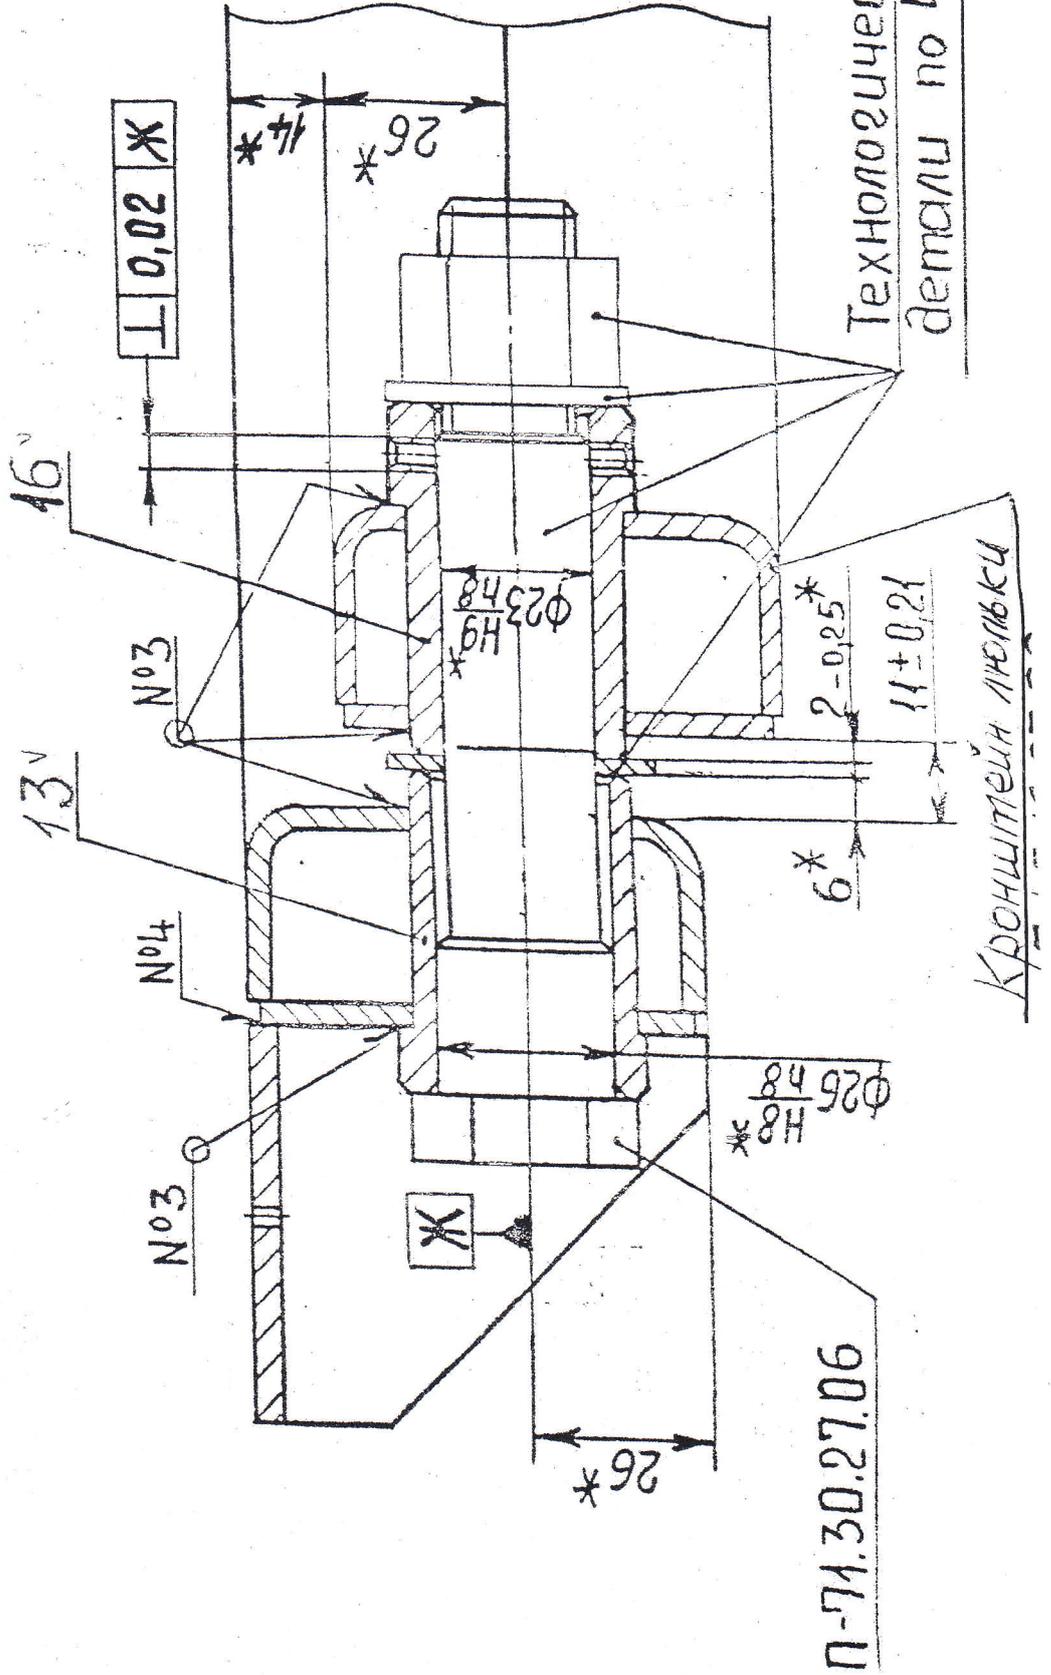

12,5 (✓)

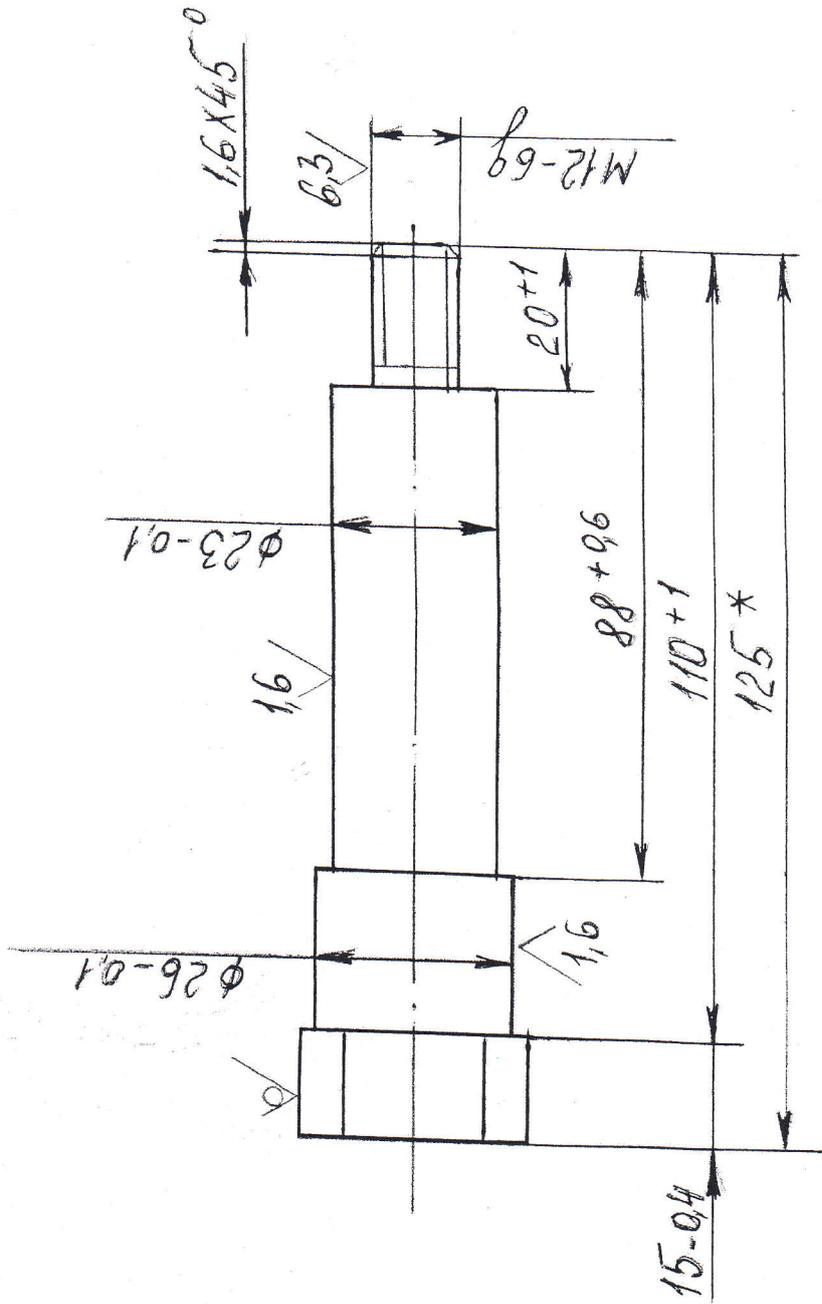

Оправка для установки датчиков.

Шестигранник $S=32$ мм
Материал Сталь 35


Количество - 4 шт
для размок

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание	
A4	9A	39	П-45.16.08.00	Лобитель	2		
A4	9B	40	П-69.11.09.00	Устройство управления	1		
A4	9A	41	П-69.11.06.00	Коробка управления	1		
A4	0B	42	П-45K.16.25.00	Трап	1		
✓	A4	8A	43	П-71.30.31.00	Втулка	4	
<u>Детали</u>							
✓	B4	8A	46	П-45.30.00.01	Втулка Рукав МБС dу32 L = 11 мм	4	
A3	8B	48	П-42.02.46.06	Обшивка	1		
A3	0A	49	П-42.02.46.07	Настил	1		
A3	8B	50	П-42.02.46.08	Обшивка	1		
	0B	51	-01	Обшивка	1		
A4	8B	53	П-45K.16.20.01	Обшивка	1		
	7B	54	-01	Обшивка	1		
A3	9B	55	П-43B.16.00.01	Кожух	1		
A4	8A	56	П-71.30.25.02	Кольцо	4		
<u>Стандартные изделия</u>							
			7A	60	Ось-128/12x30.45.Ц15 хр. ГОСТ 9650-80	2	
			8A	62	Подшипник ЕШС 15к ГОСТ 3635 - 78	4	

Подп. и дата
 Взам инв №
 Инв № дубл
 Подп. и дата
 Инв № подл

Зам. _____
 Изм. Лист _____
 № докум. _____
 Подп. _____
 Дата 17.9.07


П-45.30.00.00

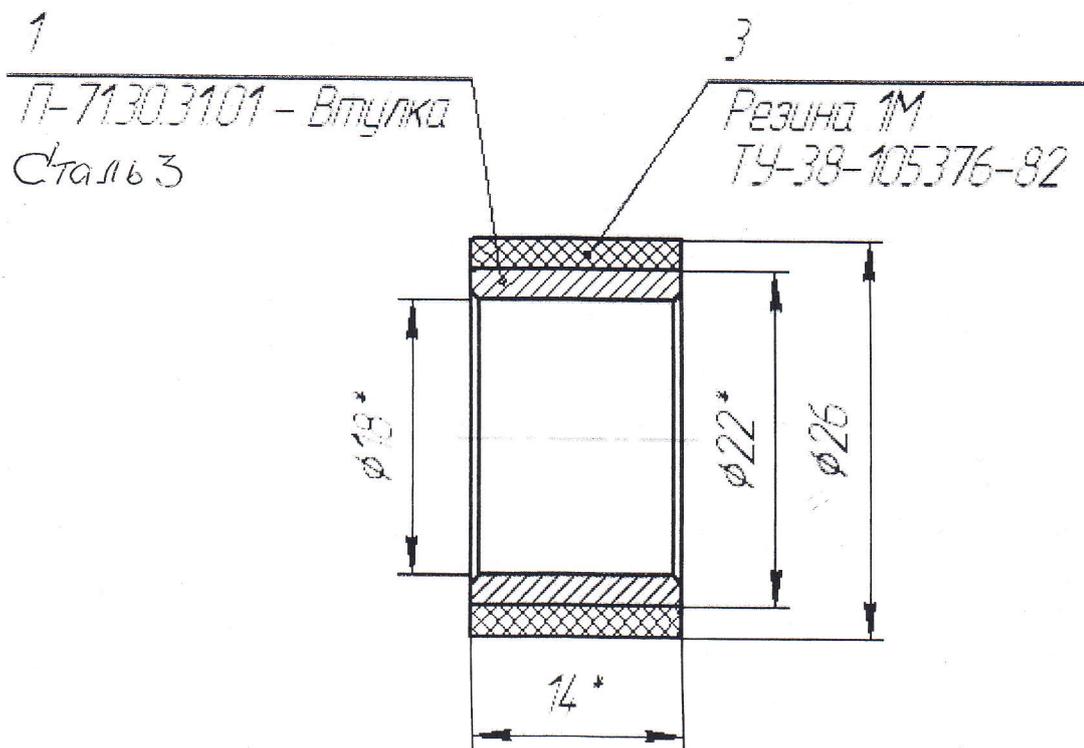

1 *Размеры для справок
2 Клеймит К на бирке

Поз. 43. В сборе.
П-71.30.31.00СБ


12,5
√(√)

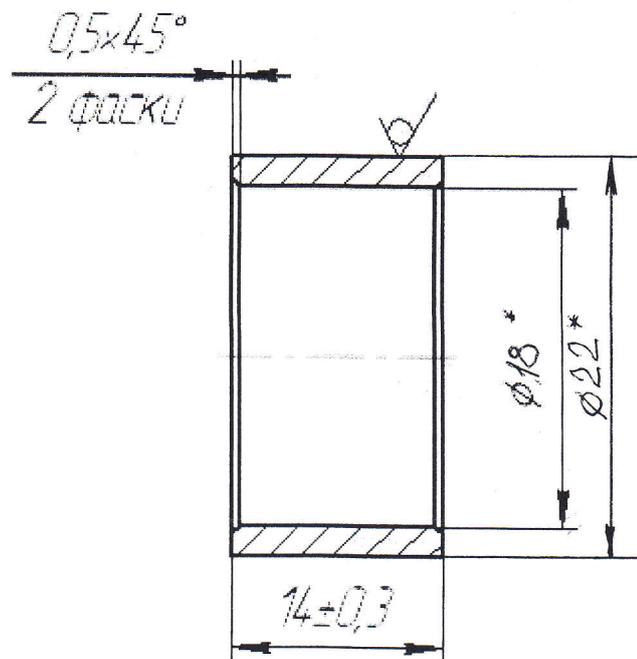

- 1 *Размер для справок
- 2 Клеить К на дырке

П-71.30.31.01 - Втулка - Сталь 3

12,5 ✓

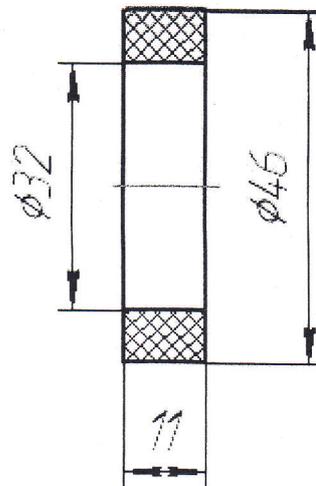

1. Предельные отклонения размеров диаметров $H14, h14$, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$
2. Клеймить К на бирке

Поз. 46. Втулка - Рукав МБС, d_{y32} , $L=11$ мм.
П-45.30.00.01